


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

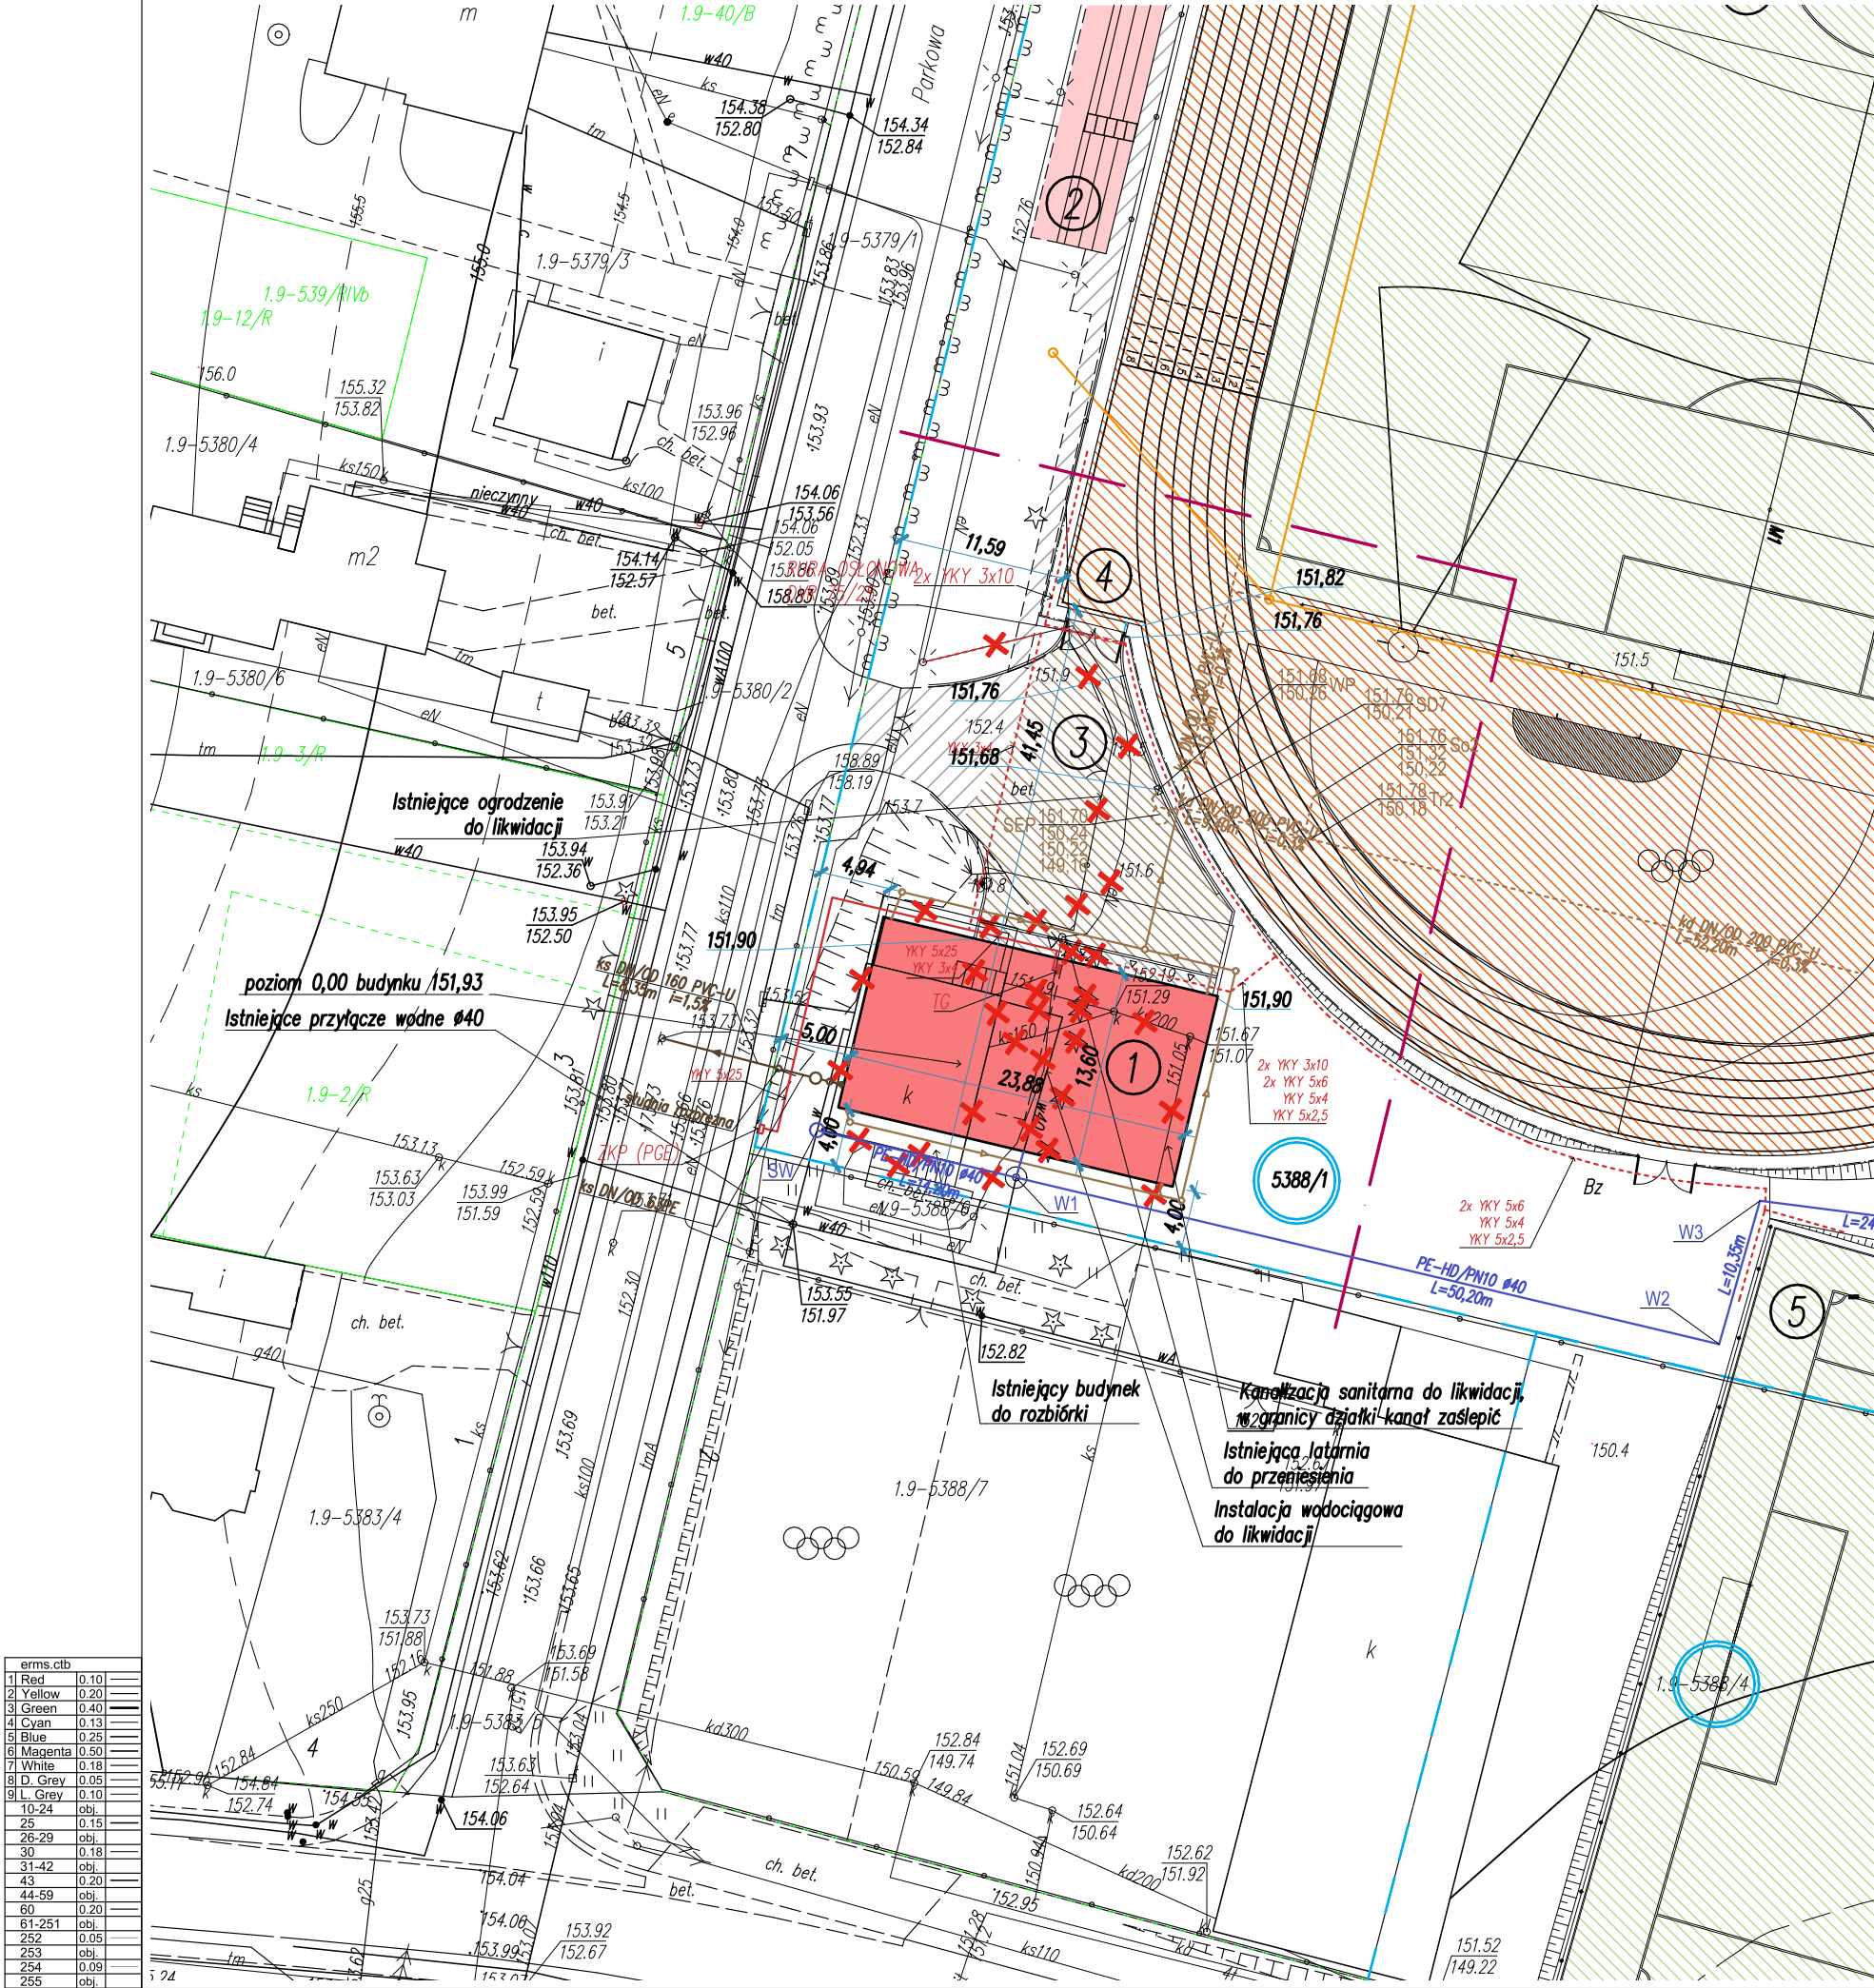

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA WODY

PROJEKTOWANA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA
ODCINKI INSTALACJI I OBIEKTÓW
LINIOWYCH DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE
TERENU

DRZEWIA DO WYCINKI – 7szt.

GRANICA DZIAŁKI

GRANICA OBSZARU
OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCA TRYBUNA

PROJEKTOWANY BUDYNEK
SZATNIOWY

ISTNIEJĄCE CIĄGI KOMUNIKACYJNE

PŁYTA BOISKA
– WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

BIEŻNIA – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

DOJAZDY – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

CHODNIKI – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- UWAGI:
- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie,
 - wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgodnić z architektem lub inwestorem,
 - wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione,
 - w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
 - w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahie decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,

LEGENDA

- PROJEKTOWANY BUDYNEK
SZATNIOWY
- ISTNIEJĄCA TRYBUNA
- DOJAZDY I DOJŚCIA DO BUDYNKU –
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- BIEŻNIA – WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA
- BOISKO TRENINGOWE – WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Dz. nr	pow. [m²]
5388/1	22141

BILANS TERENU

	POW. m²	POW. %
Trybuny istniejące – bez zmian	340,7	1,54
Komunikacja istniejąca	358,39	1,62
Projektowany budynek	324,77	1,47
Powierzchnia biologicznie czynna (w tym murawy naturalne, trawniki i inne tereny zielone)	21117,14	95,38
Razem	22141,00	100,00

UWAGA:
Rozprowadzenie zewnętrznych instalacji elektrycznej,
kanalizacji deszczowej i wody dla urządzeń sportowych
wg odrębnego opracowania.

UWAGA:
Projekt niniejszy został wykonany na kopii mapy do
celów projektowych przyjętej do zasobu powiatowego
pod id: P.1436.2017.309 dnia 09.05.2017.

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż.arch. Piotr JASINIAK

INWESTOR	GMINA ZWOLEŃ PLAC KOCHANOWSKIEGO 1 26-700 ZWOLEŃ
ADRES OBIEKTU	ul. PARKOWA 26-700 ZWOLEŃ Dz. nr 5388/1

ERMS⁺ Kamila Karłowska

ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT	mgr inż.arch. Piotr JASINIAK	7131/45/P/2000	
OPRACOWANIE	mgr inż. Kamila KARŁOWSKA		
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta KLIMEK	GT-V-63/147/77	
INSTAL. ELEKTRYCZNA PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech MASELKOWSKI	293/77/Pw	
TEMAT OPRACOWANIA	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO	SKALA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:500	
TREŚĆ	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYSUNKU	Z-01
DATA	15 GRUDNIA 2020	NUMER	0 02 82