



TABLICA GŁÓWNA - TG - SCHEMAT

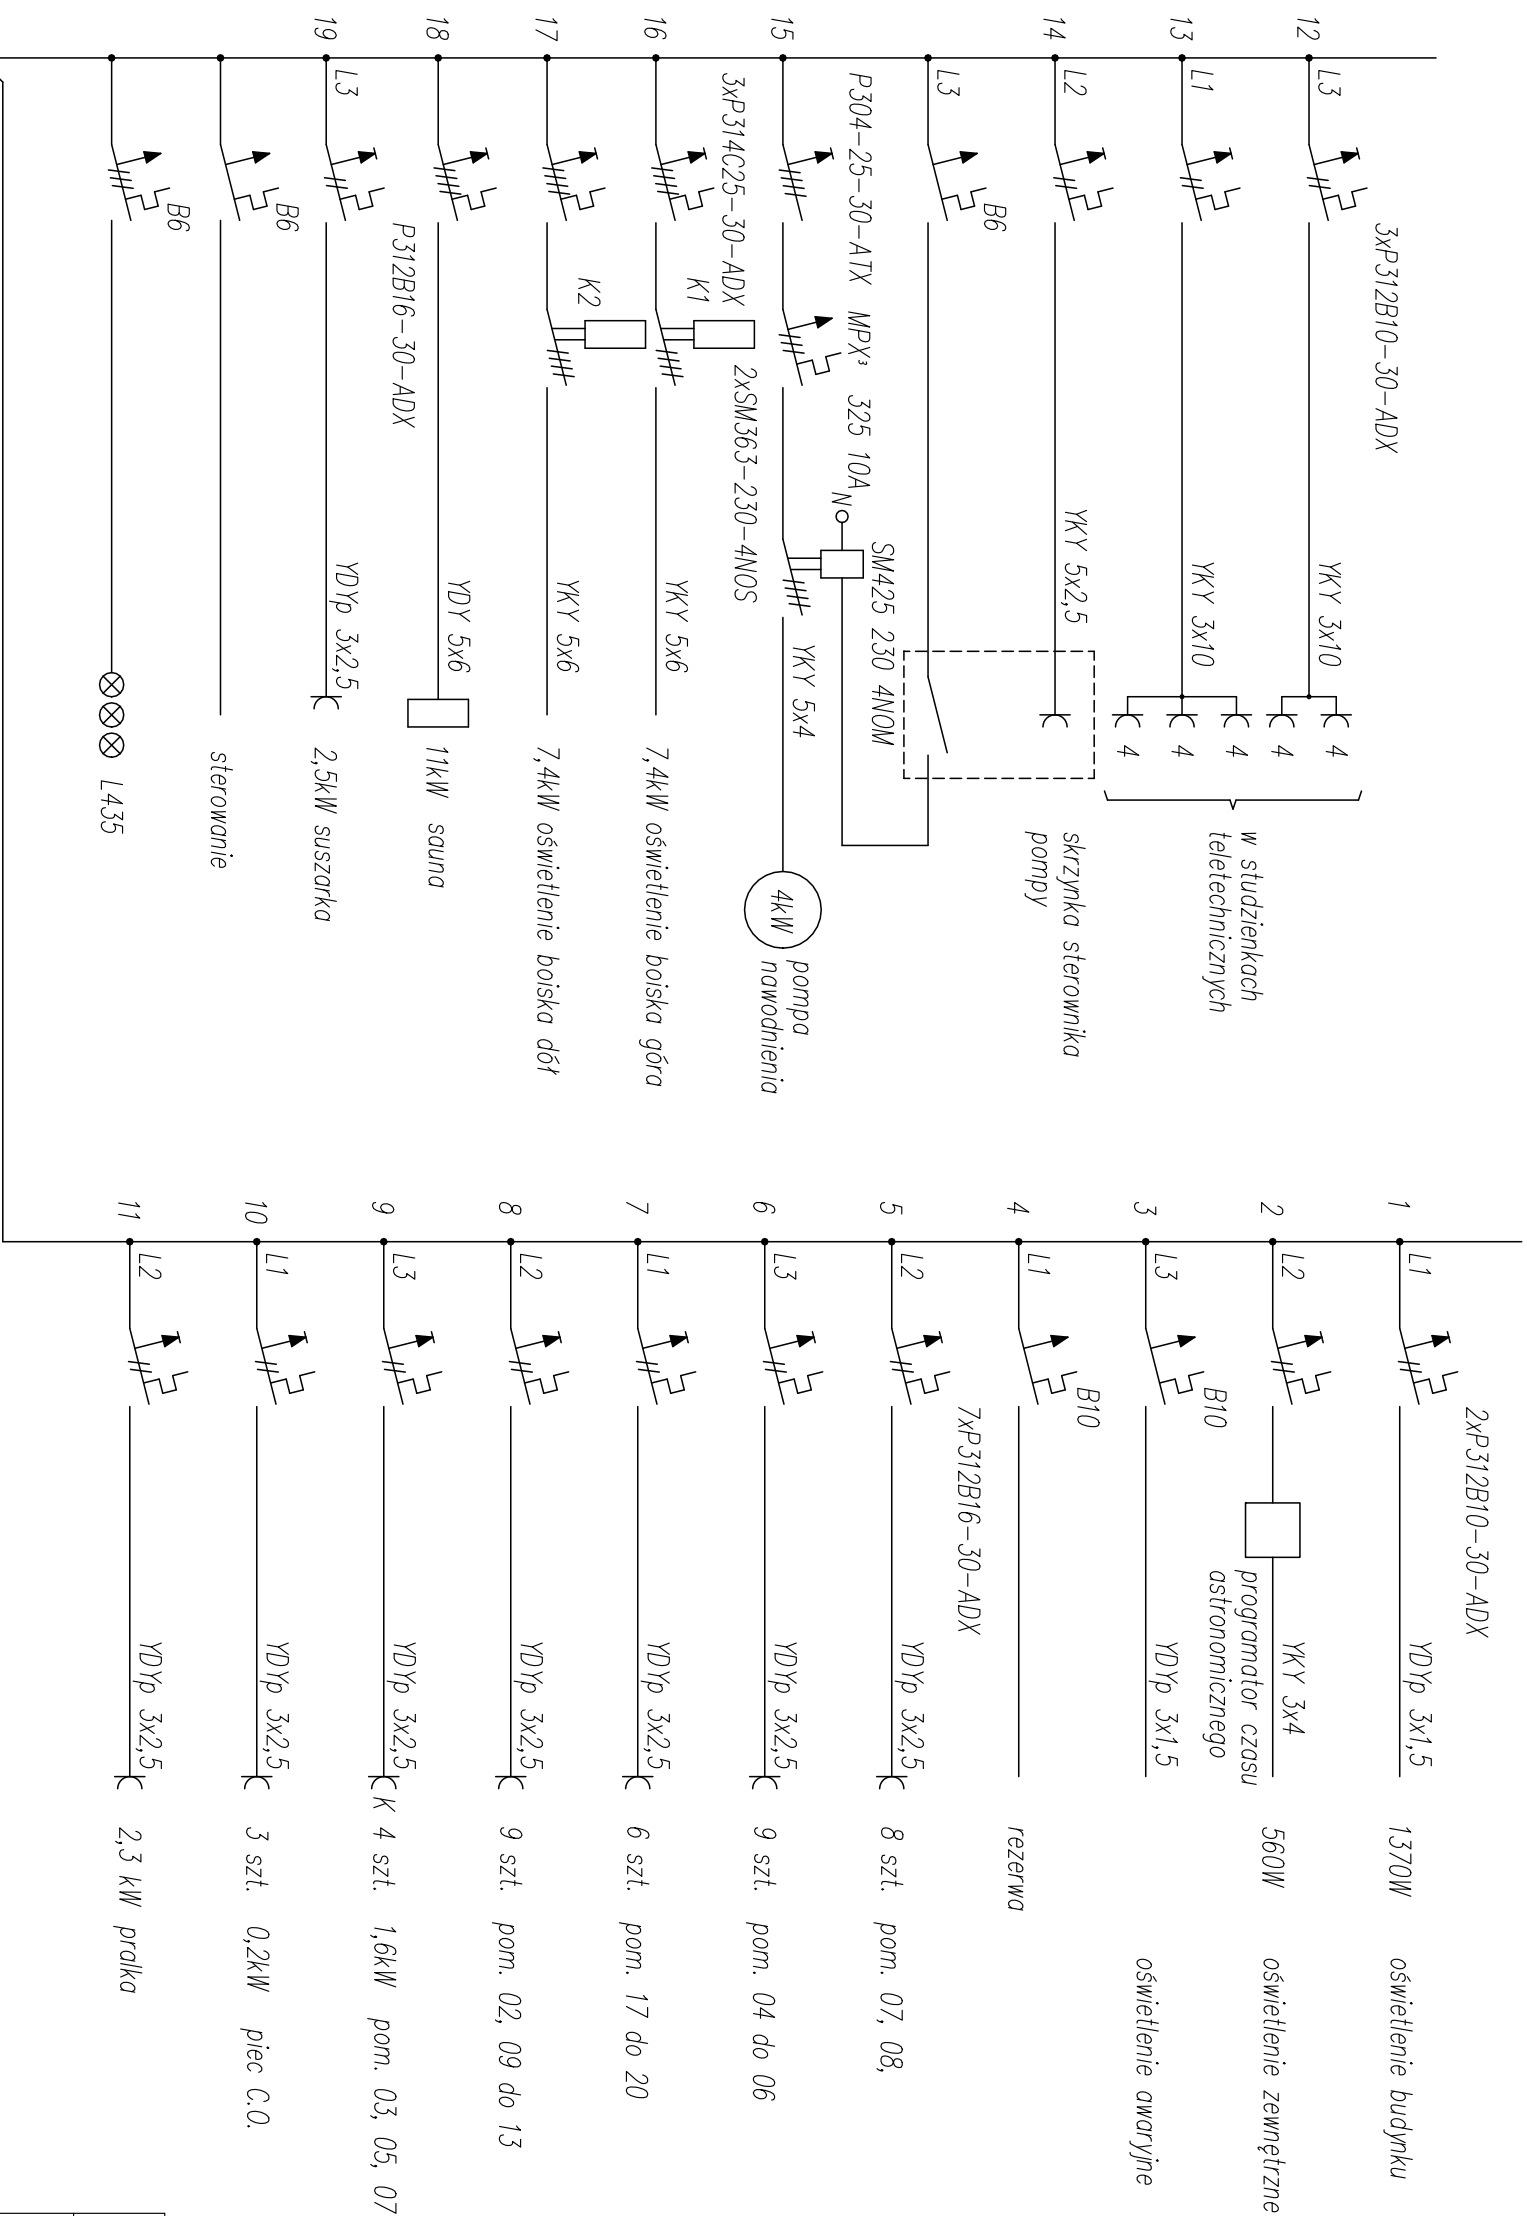

UWAGA:
Aparaturę umieścić w rozdzielniczy
nasiennej izolacyjnej XL160 4x24
z drzwiami IP43 (wymiar: h=750mm,
s=575mm, g=147mm)

$$\begin{aligned} P_i &= 38 \text{ kW} \\ K_z &= 0,8 \\ P_z &= 31 \text{ kW} \\ I_z &= 52 \text{ A} \end{aligned}$$

ems	cmbs
1 Red	0.10
2 Yellow	0.20
3 Green	0.40
4 Cyan	0.13
5 Blue	0.25
6 Magenta	0.50
7 White	0.18
8 D. Grey	0.05
9 L. Grey	0.10
10-24	0.01
25	0.15
26-29	0.01
30	0.18
31-42	0.01
43	0.20
44-59	0.01
60	0.20
61-251	0.01
252	0.05
253	0.01
254	0.09
255	0.01

INWESTOR		GINIA ZWOŁEŃ PLAC KOCHANOWSKIEGO 1 26-700 ZWOŁEŃ	
ADRES OBIEKTU		ul. PARKOWA 26-700 ZWOŁEŃ DZ. nr 5388/1, 5388/4, 5388/5	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ERMS Kamila Karłowska </div> <div> ERMS PLUS Kamila Karłowska biuro: ul. Zmarłychwstańców Ba2, 81-501 Poznań tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302 </div> </div>			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	URZĄDNIENIA	PODPIS
INSTALACJA PRZECIWPŁAMNIENIOWA	mgr inż. Wojciech MASZEKOWSKI	293777/Pw	 SKAŁA
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
TEMAT			
OPRACOWANIA			
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ	TABLICA GŁÓWNA - TG - SCHEMAT		
DATA	15 GRUDNIA 2020	NUMER	0 02 82
		NR PRYSŁUGU	
		E-05	