


# SZCZEGÓŁ PODEJŚCIA POD WODOMIERZ W BUDYNKU DLA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DN 25-50 mm

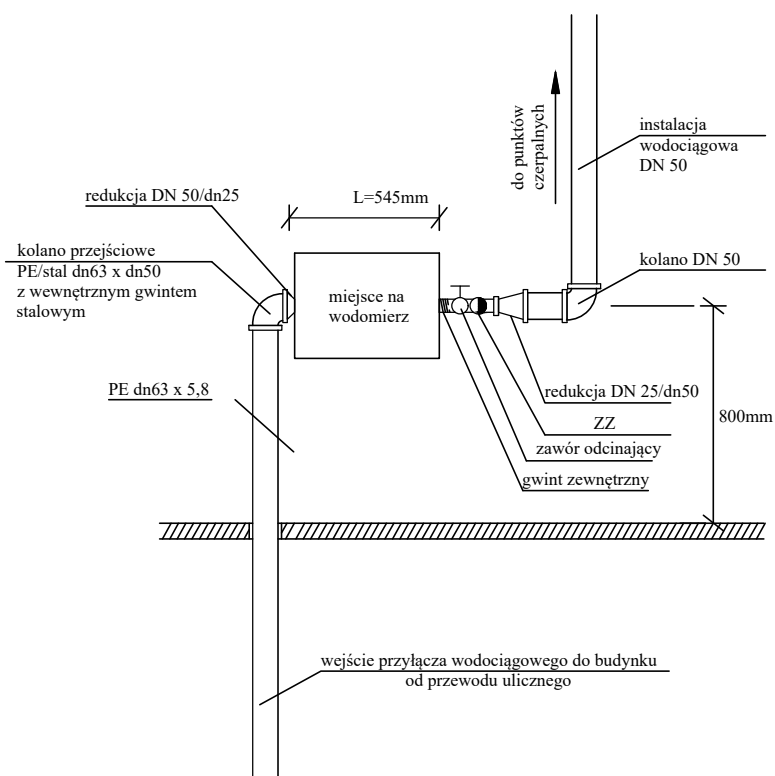

Dla wszystkich typów połączeń wodociągowych DN 25-50 mm			
Średnica i wydajność wodomierza	Średnica połączenia wodociągowego od-do	Długość zestawu wodomierzowego (wodomierz wraz z łącznikiem i 2 zaworami przelotowymi)	
		na ścianie	w studzience
$\emptyset - Q_{\max}^3 \text{ m}^3/\text{h}$	DN (mm)	L (mm)	L (mm)
$\emptyset 20 \text{ mm} - 5$	25-40	425	500
$\emptyset 25 \text{ mm} - 7$	40-50	545	630
$\emptyset 40 \text{ mm} - 20$	50	660	730

UWAGA !  
ZZ - zespół zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem  
zgodnie z normą PN-EN 1717