



RPV

NAŚCIENNA
3x 54 - mod. IP65

[illegible]

Złącze ZKP

obudowa naścienna
z tworzyw termoutwardzalnych
klasa ochronności II, IP 54

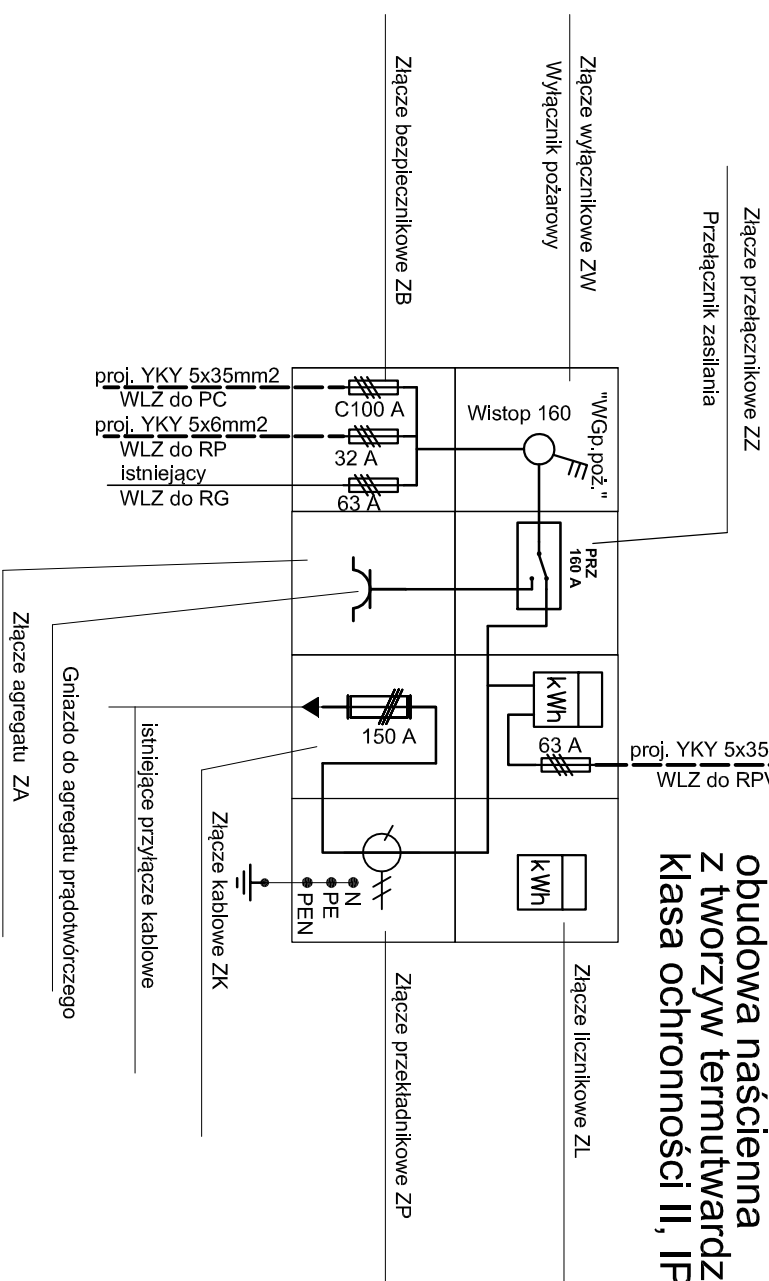

System ochrony przy uszkodzeniu

"samoczynne wyłączenie zasilania"

Układ zasilania TN-S

400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

INWESTOR:		GMINA ZWOLEŃ	
		26-700 ZWOLEŃ, PLAC KOCHANOWSKIEGO 1	
BUDOWA PROJEKTOWA:	MAREL-PROJEKT	TECHNICZNYCH	
BIURO USŁUG			
OBJEKT: Termomodernizacja i stn. budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Barycz gmn. Zwoleni		STADIUM:	
ul. Traugutts 54/12 26-600 Rodom tel./ Fax: (048) 362 35 35; E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl		P.W.	ELEKTRO
ELEMENT:		SKALA:	NR PROJ.:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT ZŁĄCZE KABLOWE		1:100	1/16
PROJEKTOWAŁ:	DATA I PODPIS:	SPRAWDZIŁ:	DATA I PODPIS:
Krzysztof Goryczka mgr inż. gł-8-zw/09/3	12.06.	Aleksander Marzec mgr inż. gł-8-zw/79/1	12.06.
5			